


Conexões de saída entre MD2000 e CLP

Conexões de saída entre MD2000 e CLP

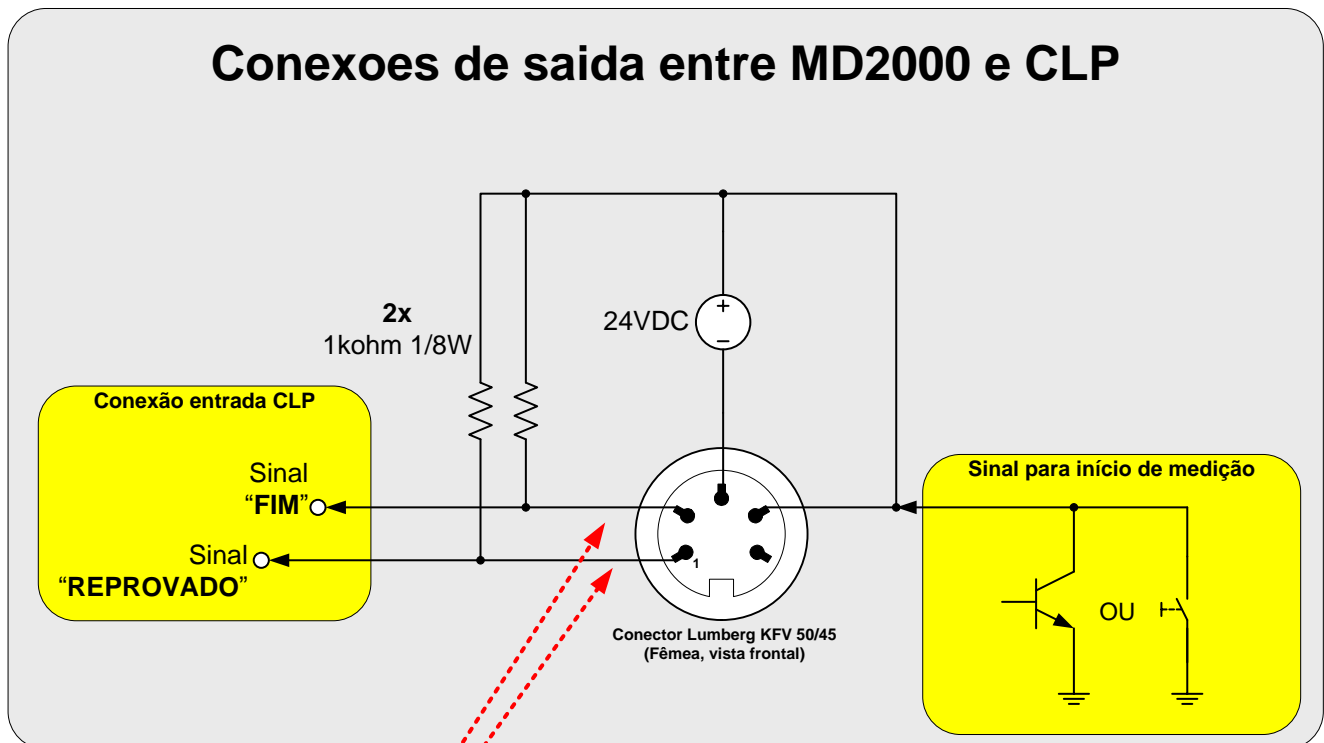

**** ATENÇÃO ****
Saídas coletor-aberto
($I_{máx}=100mA$)
NUNCA conectar +24VDC
diretamente às saídas